



10. Inženiertīklu pievada novietojuma attēlojums uz topogrāfiskā uzmērijuma plāna vai uz
SIA "Mērniecības datu centrs" izstrādātās inženiertīklu pārskata shēmas saskaņā ar VBN 40.¹⁰ 4.1. punktu

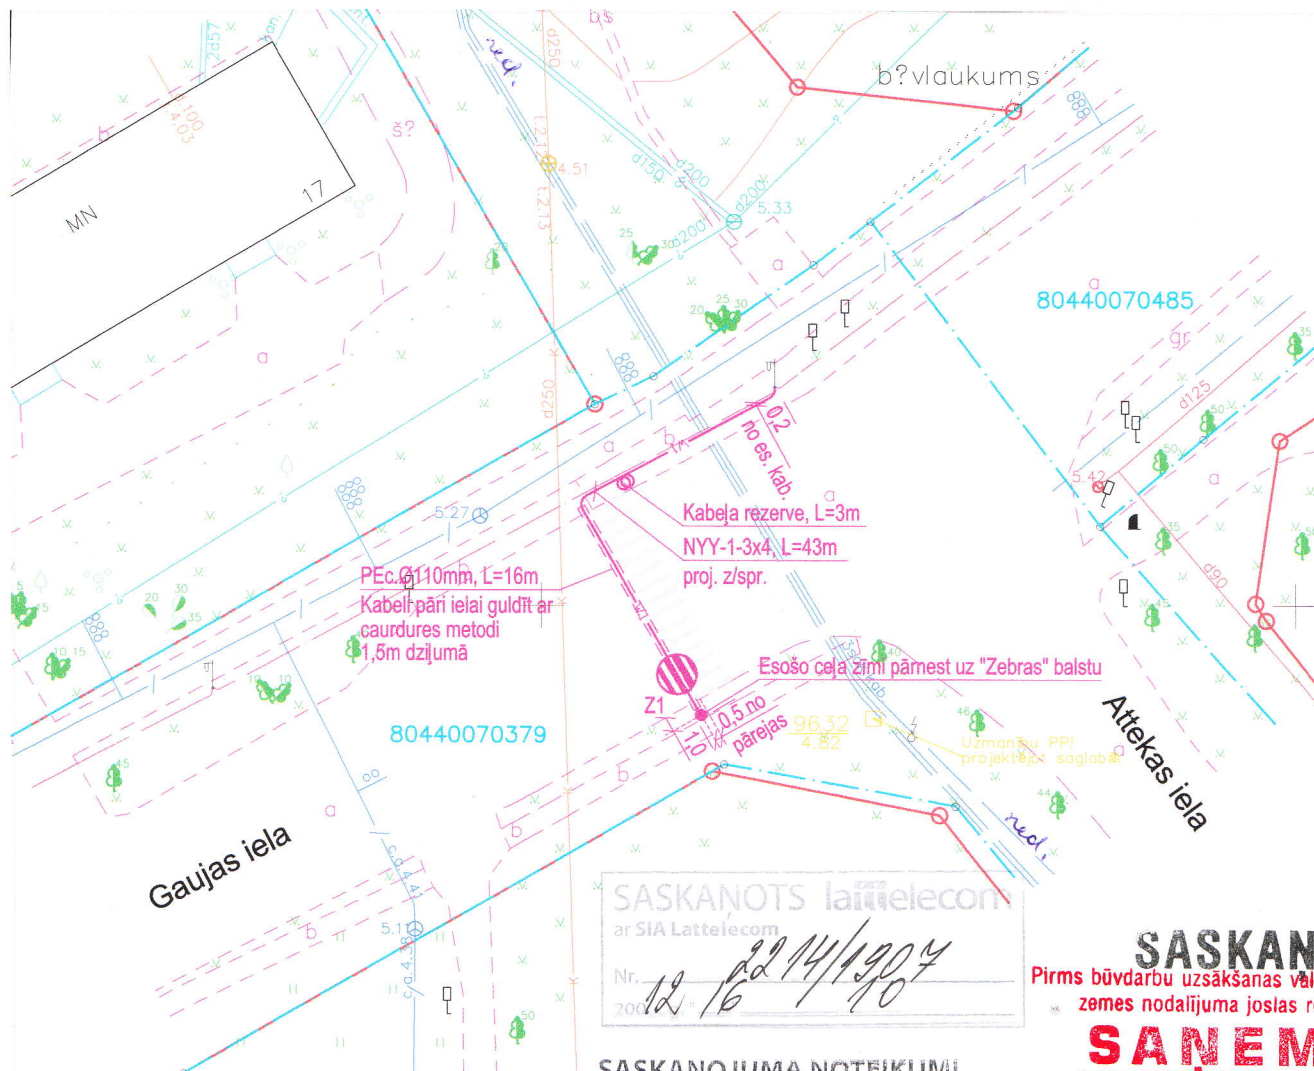

VIENLĪNIJU SHĒMA

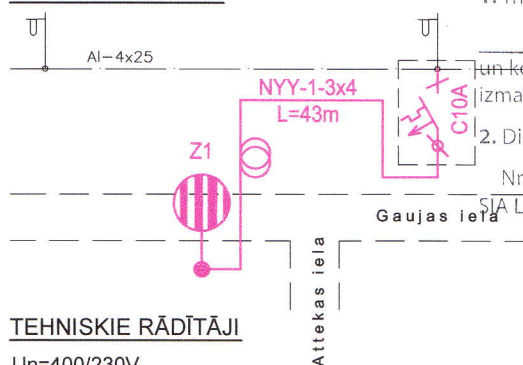

TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

Un=400/230V
Pn=0,3kW

PROJEKTA APZĪMĒJUMI

W1	Proj. 0,4kV kabelis
	Proj. gājēju pārejas apgaismes armatūra "ZEBRA", 250W, 6m augstā balstā

SASKAŅOJUMA NOTEIKUMI

1. Trīs dienas pirms darbu sākuma ierasties

un kopā ar SIA Lattelecom darbinieku veikt izmaiņas apakšzemes sakaru būvēs, veicamo darbu joslās.

2. Dienu pirms darbu sākuma izsaukt pa tālruni

Nr. 29229337
SIA Lattelecom darbinieku uz veicamo darbu vietu.

lattelecom
Larisa Kuprijanova
SIA Lattelecom
Reģionālā biznesa attīstības
Tīkla informācija un
Līniju uzraudzības nodaļas

SASKANOTS
Pirms būvdarbu uzsākšanas valsts arodbūvniecības
zemes nodalījuma joslās ro

SANĒM

ATLAUJU

VAS "Latvijas Valsts ceļi"
Centra reģiona
Rīgas nodaļā (t. 6724 911)

VAS LATVIJAS VALSTS CEĻI
Centra reģions
Rīgas nodaļas inženieris
OZE

[Signature]
12.10.12.

Projektētājs

[Signature]
paraksts, paraksta atšifrējums

datums

12.10.2012