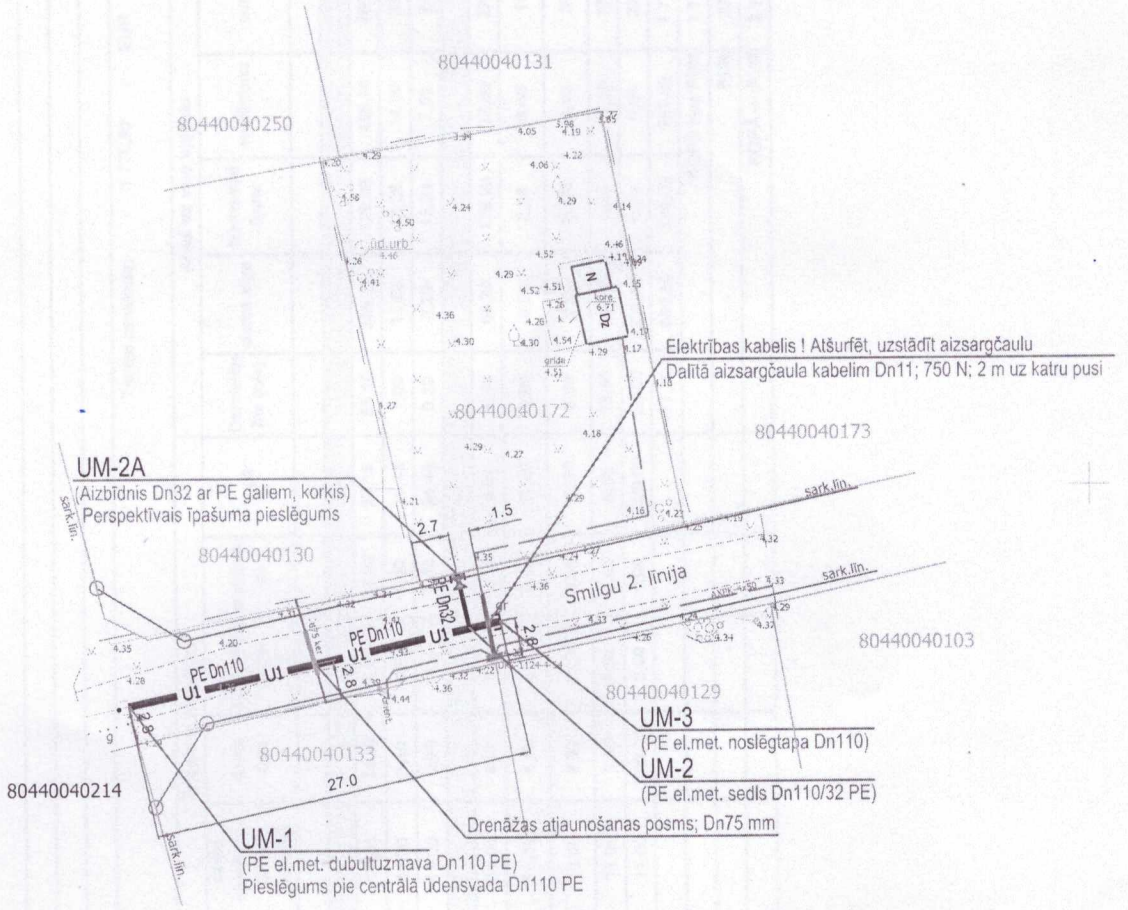

APZĪMĒJUMI

U1	Ūdensvads Dn110 PE, maģistrālais ūdensvads
U1	Ūdensvads Dn32 PE, ūdensvada atzars uz īpašumu
⋈	Ūdensvada aizbīdnis DN32 PE, pazemes tipa (nav mērogā)
	Drenāžas atjaunošanas posms; Dn75 mm
	Dalītā aizsargčaula kabelim Dn110, 750 N (vietās kur attālums start komunikācijām ir mazāks par 0.5m, caurulei ir jābūt 2m uz katru pusi no šķērsojuma vietas)

Projektētājs: SIA "NM consulting" www.nmconsulting.lv info@nmconsulting.lv		Pasūtītājs: Kristīne Čekstere					
		Objekts: **Centrālā ūdensvada pieslēguma izbūve Smilgu 2.līnijā 3, Ādažos, Ādažu novadā**					
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas nosaukums:	ŪKT		
Būvpr.vad.	R.Mekša		02.2021.	Ūdensvada ģenerālplāns	Mērogs: 1:500		
Projektēja	R.Mekša		02.2021.		Stadija	Lapas	Ras.Nr.
					BP	2/5	ŪKT-2